



AUSILIARI

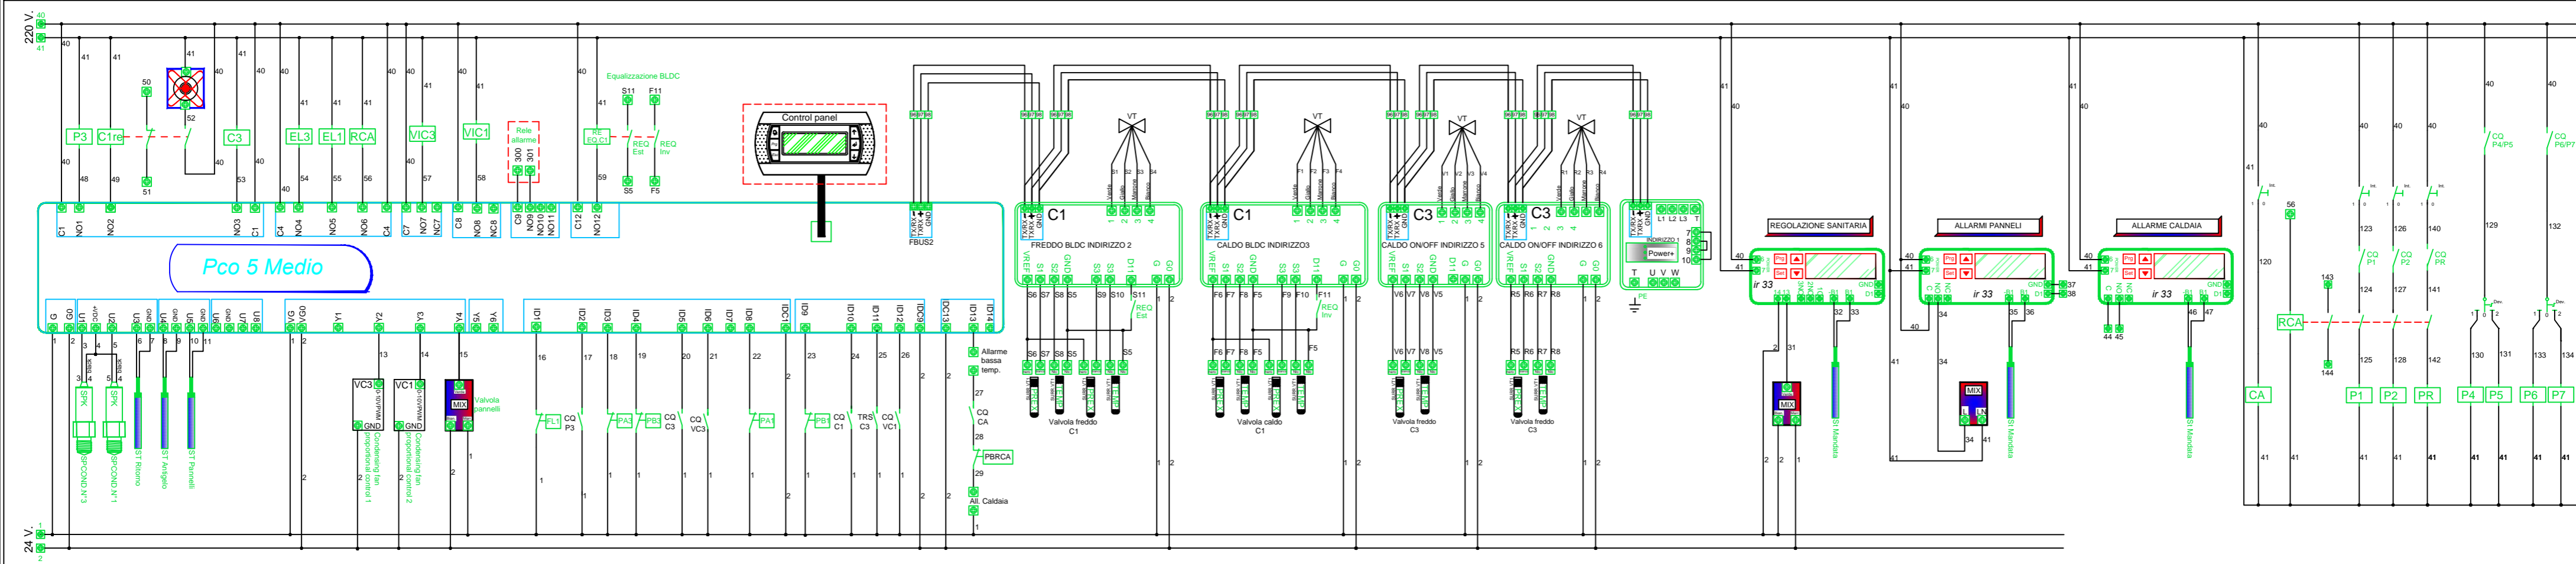

POTENZA

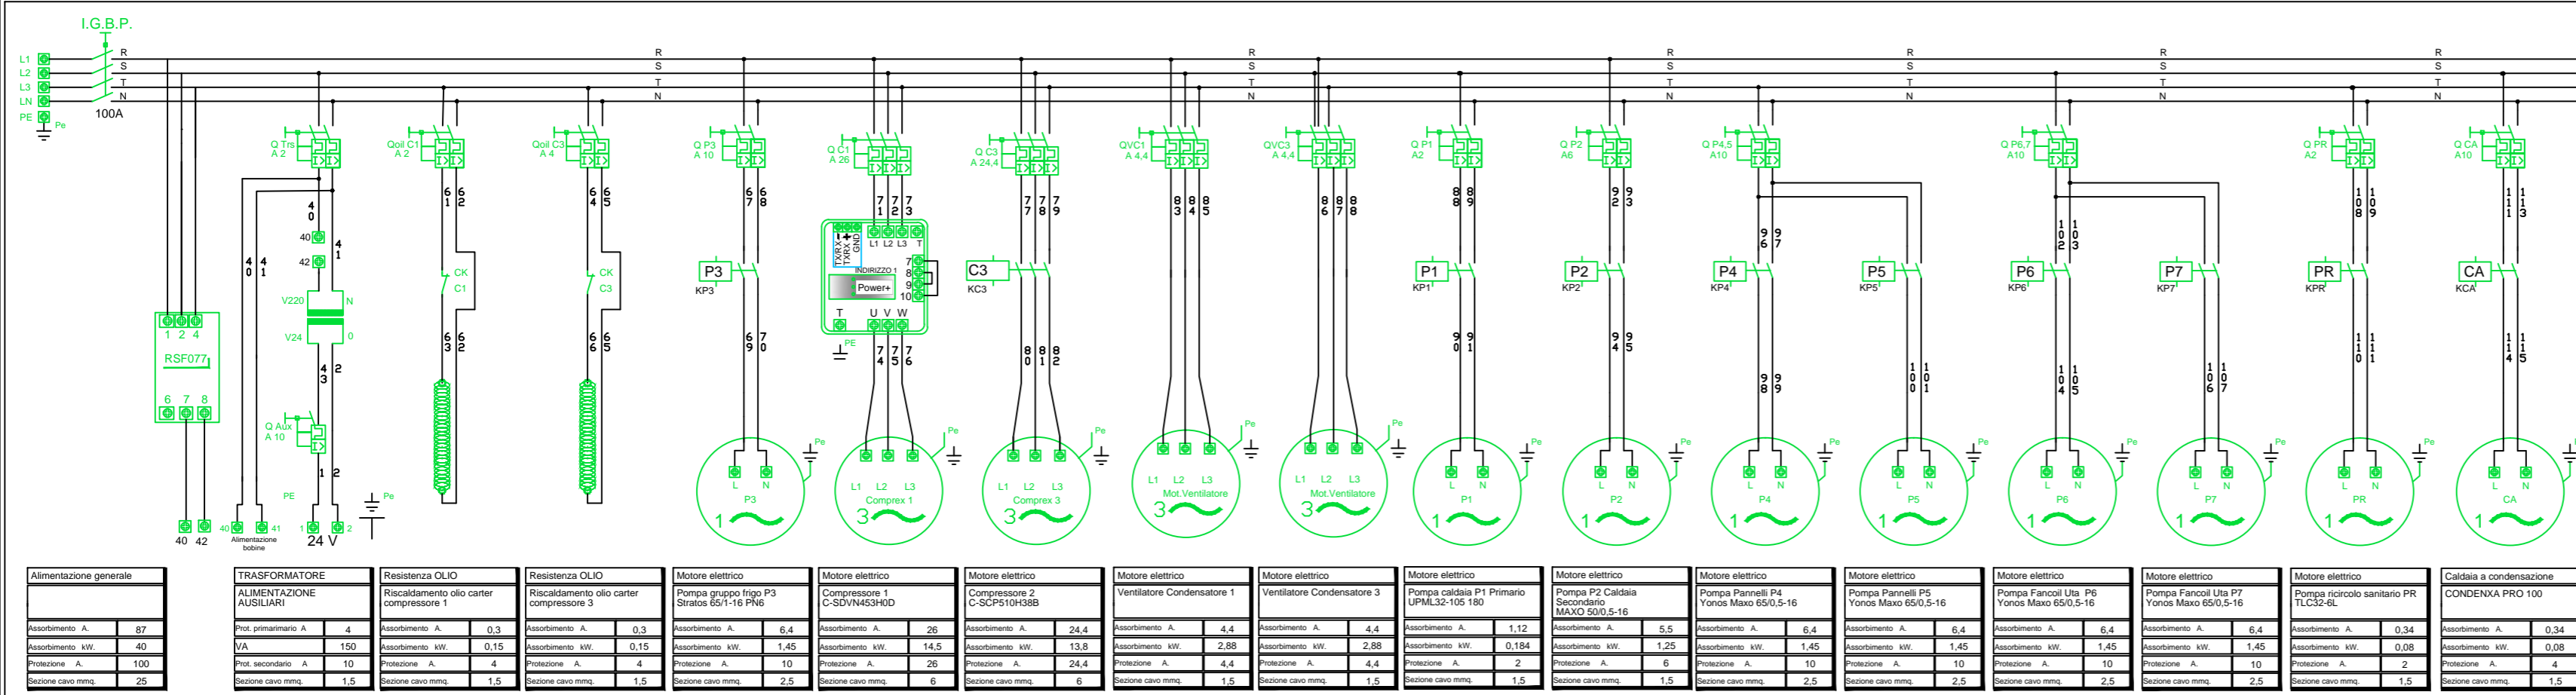

| Alimentazione generale | TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE AUSILIARI | Resistenza OLIO Riscaldamento olio carter compressore 1 | Resistenza OLIO Riscaldamento olio carter compressore 3 | Motore elettrico Pompa gruppo frigo P3 Stratos 65/1-16 P16 | Motore elettrico Compressore 1 C-SDV/N453HD | Motore elettrico Compressore 2 C-SCP510H388 | Motore elettrico Ventilatore Condensatore 1 | Motore elettrico Ventilatore Condensatore 3 | Motore elettrico Pompa caldaia P1 Primario UPML32-105 180 | Motore elettrico Pompa P2 Caldaia Secondario MAXO 200-5-16 | Motore elettrico Pompa Pannelli P4 Yonos Maxo 65/0.5-16 | Motore elettrico Pompa Pannelli P5 Yonos Maxo 65/0.5-16 | Motore elettrico Pompa Fancoil Uts P6 Yonos Maxo 65/0.5-16 | Motore elettrico Pompa Fancoil Uts P7 Yonos Maxo 65/0.5-16 | Motore elettrico Pompa ricircolo sanitario PR TLC32-6L | Caldaia a condensazione CONDENA PRO 100 |
|------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| Assorbimento A. 87 | Pos. primario A. 4 | Assorbimento A. 0,3 | Assorbimento A. 0,3 | Assorbimento A. 6,4 | Assorbimento A. 26 | Assorbimento A. 24,4 | Assorbimento A. 4,4 | Assorbimento A. 4,4 | Assorbimento A. 1,12 | Assorbimento A. 5,5 | Assorbimento A. 6,4 | Assorbimento A. 6,4 | Assorbimento A. 6,4 | Assorbimento A. 6,4 | Assorbimento A. 0,34 | Assorbimento A. 0,34 |
| Assorbimento kW. 40 | VA 150 | Assorbimento kW. 0,15 | Assorbimento kW. 0,15 | Assorbimento kW. 1,45 | Assorbimento kW. 14,5 | Assorbimento kW. 13,8 | Assorbimento kW. 2,88 | Assorbimento kW. 2,88 | Assorbimento kW. 0,184 | Assorbimento kW. 1,25 | Assorbimento kW. 1,45 | Assorbimento kW. 1,45 | Assorbimento kW. 1,45 | Assorbimento kW. 1,45 | Assorbimento kW. 0,08 | Assorbimento kW. 0,08 |
| Protezione A. 100 | Pos. secondario A. 10 | Protezione A. 4 | Protezione A. 4 | Protezione A. 10 | Protezione A. 26 | Protezione A. 24,4 | Protezione A. 4,4 | Protezione A. 4,4 | Protezione A. 2 | Protezione A. 6 | Protezione A. 10 | Protezione A. 10 | Protezione A. 10 | Protezione A. 10 | Protezione A. 2 | Protezione A. 4 |
| Sezione cavo mmq. 25 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 2,5 | Sezione cavo mmq. 6 | Sezione cavo mmq. 6 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 2,5 | Sezione cavo mmq. 2,5 | Sezione cavo mmq. 2,5 | Sezione cavo mmq. 2,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 | Sezione cavo mmq. 1,5 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------|
| CONDIMAX | REVISIONE 1 | CARTELLA ACCOMESSA 900 | TAVOLA N. 872 |
| CLIENTE Youth S.r.l. | DATA 19/05/2020 | REDAZIONE | PROGETTO Max |
| OGGETTO Via Morimondo 26 a Milano (MI) | APPROVATO Max | VERIFICATO Max | INVIATO CAS |
| Modello: CTFINV 24-2-E-CEH+C+GP | MAT. 17-20 | | |